

A

B

C


D

E

F

G

H

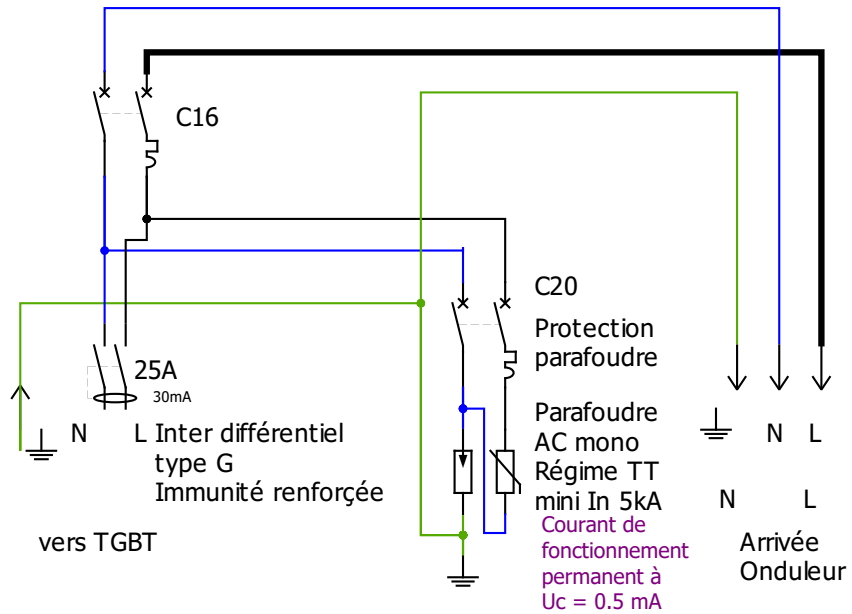

câble 23 ou v/j 6² 160
 câble 35 ou B 6² 230-100
 câble 36 ou N 6² 230-100



COFFRET 1X6 MODULES IP65 IK07 CLASSE II
 ETIQUETTE NORMALISÉE UTE C 15 712-1
 ENTREES PAR LE BAS VIA 1 PE M25
 SORTIES PAR LE BAS VIA 1 PE M25
 PASSAGE TERRE VIA PRESSE ETOUPE M16 PAR LE BAS

Auteur :
 Date :

COFFRET AC 3KW MONO

Fichier : FBP3KA16
 Folio : 1/1